



Согласовано:
Комитет по Энергетике
и Инженерному обеспечению


Согласовано:
ФТС-ГУП «ТЭК СПб»



Согласовано:
Администрация
Выборгского района

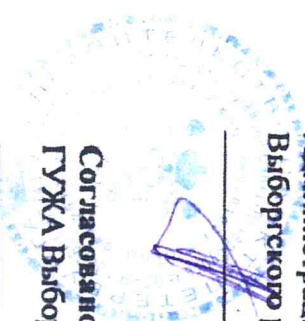

Согласовано:
ГУЖА Выборгского района

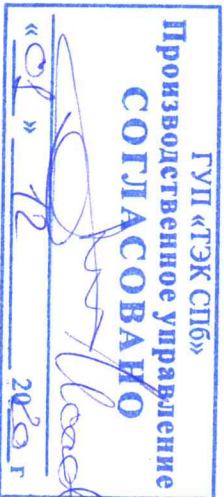

ПРОГРАММА (КРСС)

по замене участка тепловой сети на обратном трубопроводе Ду 1000 мм в тепловой камере №3 по адресу: пр. Просвещения, дом 30.

1. Время производства работ: с 09-00 02.12.2020 до 09-00 04.12.2020
2. Ответственный за отключение и включение: Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
3. Отключающая арматура расположена: Подающий трубопровод: ТК-1(Сим), ТК-7(Пр), ТК-2(Хошимина)
Обратный трубопровод: ТК-1(Сим), ТК-3(Сим), ТК-4(Сим), ТК-7(Сим), ТК-8(Сим), ТК-7(Пр), ТК-5(Пр), ТК-2(Хошимина).
4. Дренирующая арматура расположена: ТК-6(Пр), ТК-7(Пр), ТК-9(Сим), ТК-1(Сим)
5. Производитель: ЦАВР ФТС ГУП «ТЭК СПб»
6. ГВС: квартала 3,4,5 (ограниченные пр. Просвещения, Энгельса, Суздальским, ул. Симонова) из подающего трубопровода с параметрами обратного трубопровода, по телефонной программе после сбора перемычки в ТК-2 (Хошимина) квартала 1,2,6,7 на пониженных параметрах
7. ЦО: квартала 3,4,5, с отключением: квартала 1,2,6,7 на пониженных параметрах
8. Отключаемые объекты: 50 здания, из них 27 жилых, 8 детских, 4 лечебных, 11 прочих

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный	Примечание
1	Подача заявки в ДГ Северного РТС ГУП «ТЭК СПб».	до 15-00 01.12.2020 г	СРТС	Колисниченко А.В.	
2	Подача заявки в ПУДО ГУП «ТЭК СПб»	до 15-00 01.12.2020 г	СРТС	Колисниченко А.В.	
3	Отключение подающего трубопровода Ду 1000 мм. Отключение обратного Ду 1000 мм.	с 09-00 до 14-00 02.12.2020 г	СРТС	Федоров М.Н.	
4	Подключение подающего трубопровода на параметры обратного трубопровода через перемычку в ТК-2(Хошимина), после дренирования обратного трубопровода Ду 1000мм.	После опорожнения обратного трубопровода. Подключение потребителей кв. 3,4,5 по телефотограмме АДГ СРТС.	СРТС	Федоров М.Н.	
5	Подготовка к демонтажным работам. Вскрытие камеры. Шуфровка. Разработка траншеи в сторону пр. Энгельса, ул. Симонова. Откачка воды.	с 09-00 02.12.2020г. до 21-00 02.12.2020г	ЦАВР	Федоров М.Н.	
6	Демонтаж обратного трубопровода.	с 21-00 02.12.2020г. до 09-00 03.12.2020г	ЦАВР	Федоров М.Н.	


7	Монтаж обратного трубопровода.	с 09-00 03.12.2020г. до 21-00 03.12.2020г	ЦАВР	Федоров М.Н.	
8	Оповещение ДГ СРТС ФТС о выполнении работ.	по окончанию работ	ЦАВР	Федоров М.Н.	
9	Заполнение обратного трубопровода. Открытие задвижек. Восстановление заданного режима теплоснабжения.	с 21-00 03.12.2020г до 09-00 04.12.2020г	СРТС	Федоров М.Н.	

1. Начальник СРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» _____



В.С. Прусевич

2. Зам. главного инженера СРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» _____



А.В. Колесниченко

3. Начальник участка Выборгского района СРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» _____



М.Н. Федоров