



Зам. главного инженера
ФГБОУ «ТЭК СПб»
ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «ТЭК СПб Северо-Запад»
192007, Санкт-Петербург,
Днепровская ул., 9, 69

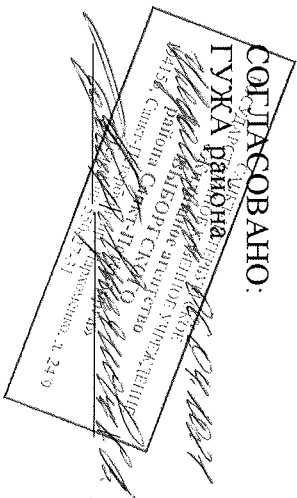

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
СОГЛАСОВАНО: СУРГА
Администрация района
И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Тел: 8-81-52-47

СОГЛАСОВАНО:


Зам. генерального директора
ООО «ЖКС №1 Выборгского района»

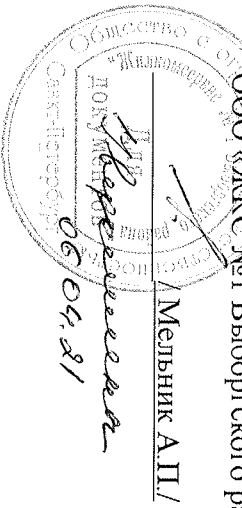

СОГЛАСОВАНО
Подлежит управлению
ГУП «ТЭК СПб» ВАН
«ТЭК» с/п 2021 г

СОГЛАСОВАНО:
Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению

Программа Р(С)В

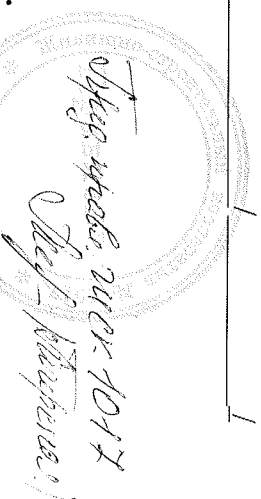

Производства работ по врезке подающего и обратного трубопровода временной тепловой сети 2Ду 125, 80.

«Реконструкция тепловых сетей в квартале 11 Шувалово-Озерки: ТК-2 - ул. Асафьева, д.2 корп.1,2, д.4 корп. 1, 2, ул. Хошимина, д.7 корп. 2, 3; ТК-4 - ул. Асафьева, д.6 корп. 1; ТК-7 - ул. Асафьева, д.10 корп.1, д. 12 к. 1, д. 12а; ТК-6 - ул-Хошимина, д13 к. 1, 2, 3; ТК-7а - ЦТП пр. Энгельса, д.134 к. 2, д.138 к. 2.»
Участок: подвал Асафьева 12к1 (левая часть).

Время производства работ: 20.04.2021г. с 10.00 до 21.00 (11ч)

Дренирующая арматура расположена: Асафьева 12к1 (левая часть).

Отключенная арматура расположена: Асафьева 12к1 (левая часть).

Отключение потребителей от ПВС: с отключением ПВС.

Отключение потребителей от ТС: с отключением ЦО.

Количество абонентов попадающих под отключение: (1) Асафьева 12к1 (левая часть).

Количество сварных стыков: 12 шт (Ду 125 - 4шт., Ду 80 - 8 шт.).

Количество сварочных постов: 3 шт. (1 в резерве)

Врезка трубопровода осуществляется в соответствии с согласованным проектом Шифр: 07/17-2811-ТС

Ответственный за переключение: Булян Р.К. (8-921-793-36-05); Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66).

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный исполнитель
1	Подача заявки в АДЦ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	15.04.2021 г. до 8.30	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	20.04.2021 г. до 9.30	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.
3	Отключение подающего и обратного трубопровода	с 10.00 20.04.2021 г. до 11.00 20.04.2021 г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
4	Производство работ по врезке подающего и обратного трубопровода	с 11.00 20.04.2021 г. до 19.30 20.04.2021 г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
5	Оповещение АДЦ ФТС ГУП «ТЭК СПб», ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ.	в 20.00 20.04.2021 г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
6	Заполнение подающего и обратного трубопровода.	в 20.30 20.04.2021 г.	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.

Данная программа действует в течение одного месяца с момента подписания при положительном результате анализом отбора проб воды, при t° воздуха не ниже -5°С



/Прусевич В.С./

/Савинов А.Г./

/Селиверстова Е.Н./

/Смирнов Д.К./

/Будян Р.К./


Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер УСК ОСК по ТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд»

Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд»

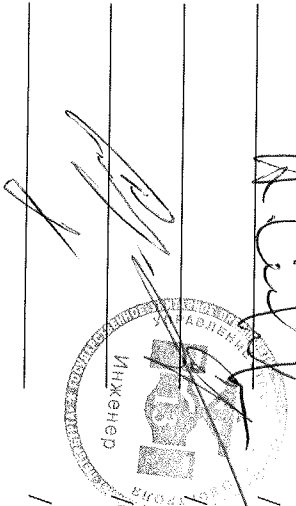

Инженер

