

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в АДС Левобережных РТС ФТС ЛУП «ТЭК СПб»	За 3 (трое) суток	ООО «Возрождение Петербурга»	Попков А. М. 89213438196
2	Отключение и опорожнение существующего обратного трубопровода	с 8:30 до 15:00	РТС ФТС ЛУП «ТЭК СПб»	Маслов В.Ю.

Количество сварочных постов: 2 шт

Количество стыков-4

Количество абонентов, подающих под отключение ЦО и РТС : 292 УК ОАО Санкт-Петербург Эн.и.и.и. Скотч Стефан А.И.

С отключением от ЦО и РТС

Отключающая арматура расположена в ТК-9, ТК-19

Дренажная арматура находится в ТК-10, ТК-13, ТК-15, ТК-15

Время производства работ: с 10:00 «29» 04 2021 г. до 10:00 «30» 04 2021 г.

сети (у ТК-8) до ТК-14 в сторону ул. Тамбасова»

«Реконструкция магистральной тепловой сети по пр. Ветеранов от узла с опуском тепловой

Производства работ по переклужению обратного трубопровода на объекте:

в м.п.п. «Левобережные РТС»

ПРОГРАММА

в м.п.п. «Левобережные РТС»

наименование работы

«Самое дело» ООО, м.п.п. «Левобережные РТС»

Согласовано: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению СПб



Сайко С.А.


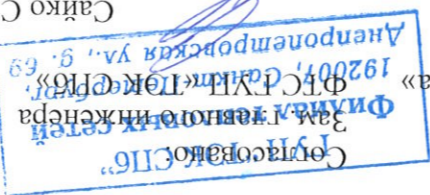


Схема производства работ по перекладке
 БТС РД 700 ЗР = 235 м. н.д.

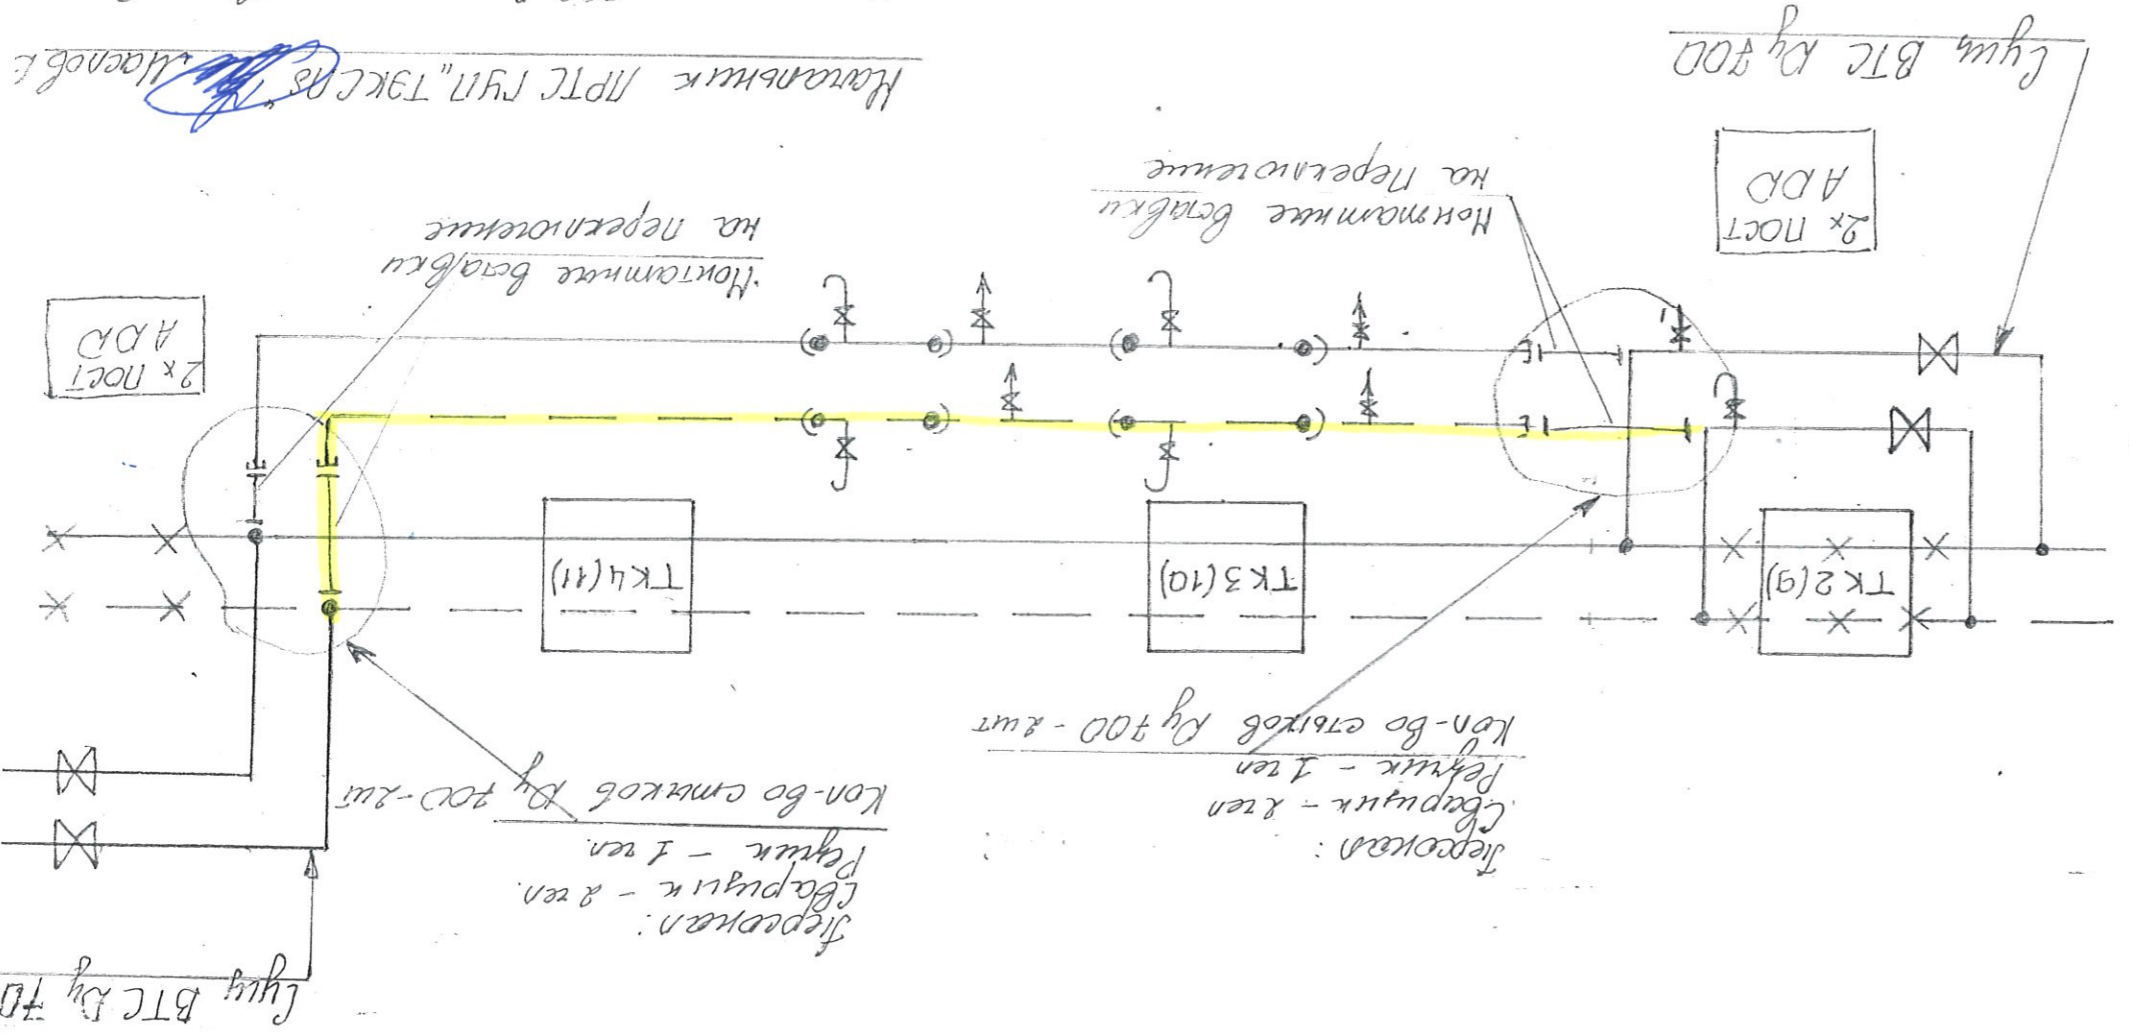

Назначение ЛРТС РД 700 "Масло" *Масло*
 Как установка сс" возмещение температуры
Масло

Линия БТС РД 700

2x ПОСТ АДП

2x ПОСТ АДП

Линия БТС РД 700

перекладка: 1-я и 2-я ветви
 кон-во стоек РД 700 - 2шт

перекладка: 1-я и 2-я ветви
 кон-во стоек РД 700 - 2шт



монтирование вставки на перекладке

монтирование вставки на перекладке

TK4(11)

TK3(10)

TK2(9)

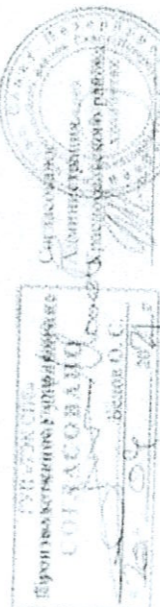

Служба
Генеральный директор
Булдунууларга
Саласово

Служба СА
Комитет по энергетике и
нефтегазовому обеспечению СРБ

Служба
Служба СА
Служба СА

Производства работ по переключению обратного временного трубопровода на объекте:
«Реконструкция магистральной тепловой сети по пр. Ветеранов от ул.та с опуском тепловой

Время производства работ: с **10:00**
Дренажная арматура находится в ТК-10, ТК-13, ТК-15, ТК-13
Отключается арматура расположена в ТК-9, ТК-19
С отключением от ЦО и ГВС
Количество абонентов, подающих под отключение ЦО и ГВС: 292 УК ОАО Сети Сервис Запас. Девятый Дубовый М.
Количество сварочных постов: 2 шт

ПРОГРАММА

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в АДС Лесобережный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	За 3 (трое) суток	ООО «Возрождение Петербурга»	Понков А. М. 89213438196
2	Отключение и опорожнение существующего обратного трубопровода	с 9 ⁰⁰ до 15 ⁰⁰	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Маслов В Ю.