


Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в августе 2024г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °C	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
22.08.24	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,29	16	1,38	1	8,30	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
22.08.24	тепловая сеть	Ул. А.Константинов а, 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,30	16	1,42	1	8,28	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
22.08.24	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,28	15	1,33	1	8,60	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
22.08.24	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,28	17	1,28	1	8,57	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
22.08.24	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,28	17	1,05	1	8,71	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
22.08.24	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,29	16	0,99	1	8,67	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
22.08.24	Педплатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педплатрическая	ГВС	0,22	15	0,62	1	8,50	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
22.08.24	стоматологическая поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	котельная Пискаревская	ГВС	0,28	15	0,88	1	8,27	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22.08.24	Тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгский кий	котельная VI-Выборгская	ГВС	0,29	16	1,28	1	8,22	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
22.08.24	Тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгский кий	III-Выборгская	ГВС	0,29	16	1,08	1	8,29	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
22.08.24	Тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгский кий	котельная Парнас	ГВС	0,29	15	1,18	1	8,24	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
22.08.24	Тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгский кий	котельная Парнас	ГВС	0,29	16	1,12	1	8,26	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
22.08.24	Тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Каплинский	котельная Парнас	ГВС	0,30	15	1,20	1	8,27	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
22.08.24	Тепловая сеть	Киришская ул., 9 к.2	Каплинский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,29	17	1,22	1	8,27	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
22.08.24	торговой Центр	Ул. Ушинского, 5	Каплинский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,30	17	1,23	1	8,30	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

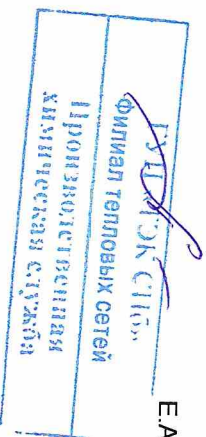


Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» в августе 2024г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
08.08.24	Тепловая сеть	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,28	14	1,24	1	8,63	-	-	64	0	отс.	отс.	отс.
08.08.24	Тепловая сеть	Пулковское ш., 15/4	Московский	котельная IV-Московская	ГВС	0,29	17	1,20	1	8,34	-	-	63	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

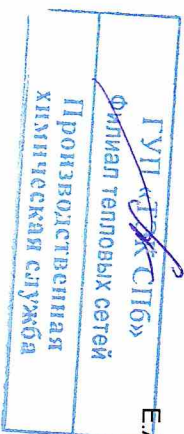


Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в августе 2024г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °с	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
08.08.24	лицей	Ул. Ольминского,13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,24	13	0,84	1	8,71	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
08.08.24	Детский сад	Ул. Егизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,25	12	0,97	1	8,67	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
08.08.24	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	0,26	13	1,33	1	8,05	-	-	66	0	отс.	отс.	отс.
08.08.24	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,25	8	0,63	1	6,50	-	-	13	0	отс.	отс.	отс.
08.08.24	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,27	16	1,12	1	8,59	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
08.08.24	тепловая сеть	ТП – I Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,27	12	0,97	1	8,27	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
08.08.24	тепловая сеть	Индустриальный пр.,10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,28	13	0,93	1	8,31	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
08.08.24	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховон ergo"	ГВС	0,26	12	1,19	1	8,24	-	-	66	0	отс.	отс.	отс.
08.08.24	тепловая сеть	Запорожская Ул., 21 к.2	Невский	"Обуховон ergo"	ГВС	0,27	11	1,27	1	8,22	-	-	65	0	отс.	отс.	отс.
06.08.24	тепловая сеть	Ул. Бельгашева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,27	15	1,37	1	8,19	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
06.08.24	тепловая сеть	Ул. Лав. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,28	16	1,34	1	8,17	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.08.24	Тепловая сеть	Ул. Чульникового, 15 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,26	14	1,29	1	8,15	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
06.08.24	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногва рдейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,28	15	1,27	1	8,21	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
06.08.24	Школа	ул. Стахановцев, д.15	рдейский	ул. Стахановцев, д.13	ГВС	0,27	13	1,19	1	8,24	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
06.08.24	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногва рдейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,29	14	1,24	1	8,28	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
06.08.24	Детская поликлиника	Ул. Шаумяна, 29	Красногва рдейский	III-Красногвардейская	ГВС	0,27	17	1,22	1	8,31	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
06.08.24	Детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногва рдейский	котельная II-Красногвардейская	ГВС	0,29	17	1,27	1	8,27	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
06.08.24	Женская консультация	Большоохтинский пр., 33 к.2	Красногва рдейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,28	16	1,29	1	8,32	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
06.08.24	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногва рдейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,29	15	1,32	1	8,34	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
06.08.24	Тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,28	8	<0,58	1	6,29	-	-	14	0	отс.	отс.	отс.
06.08.24	Тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,24	10	<0,58	1	6,33	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
06.08.24	Тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногва рдейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,27	10	0,90	1	8,23	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

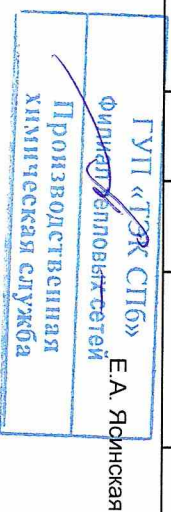

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в августе 2024г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
19.08.2024	гостиница а	Галсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,23	14	<0,58	1	8,45	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
19.08.2024	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,26	10	<0,58	1	6,43	-	-	19	0	отс.	отс.	отс.
19.08.2024	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,27	12	<0,58	1	8,96	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
19.08.2024	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,28	10	0,61	1	6,47	-	-	19	0	отс.	отс.	отс.
19.08.2024	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,29	14	<0,58	1	8,34	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
19.08.2024	Школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,26	12	0,89	1	8,46	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
19.08.2024	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	Красносельская котельная II-ская	ГВС	0,29	16	0,99	1	8,38	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
19.08.2024	тепловая сеть	Ул.П. Германа, 14	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,29	15	0,93	1	8,40	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19.08.2024	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,26	15	0,98	1	8,62	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
19.08.2024	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,26	16	1,10	1	8,65	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
19.08.2024	детский сад	Ул. Пилюгова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,27	16	1,12	1	8,66	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
19.08.2024	Общежитие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,28	17	1,24	1	8,68	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
19.08.2024	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,27	16	1,19	1	8,63	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Производственная
участковая служба

Е.А. Ясинская


Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в августе 2024г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °C	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
07.08.24	Школа, №44	ул. Школьная, д. 64	Примор-ский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,28	14	0,91	1	8,15	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
07.08.24	Тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Примор-ский	котельная "Триморск ая"	ГВС	0,29	16	1,14	1	8,01	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
07.08.24	Тепловая сеть	ул. Королева, д. 41 к. 2	Примор-ский	котельная "Триморск ая"	ГВС	0,28	15	0,66	1	8,10	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
07.08.24	Тепловая сеть	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Примор-ский	котельная "Триморск ая"	ГВС	0,28	14	0,70	1	8,17	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
07.08.24	Тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Примор-ский	котельная "Триморск ая"	ГВС	0,29	14	1,06	1	8,35	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
07.08.24	Тепловая сеть	ул. Планирная, д. 73 к. 3	Примор-ский	котельная "Триморск ая"	ГВС	0,28	15	0,99	1	8,21	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
07.08.24	Тепловая сеть	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Примор-ский	котельная "Триморск ая"	ГВС	0,29	14	0,61	1	8,16	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.08.24	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,28	14	0,66	1	8,13	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
07.08.24	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,28	15	0,75	1	8,15	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
07.08.24	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломязская"	ГВС	0,28	16	0,82	1	8,20	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
07.08.24	Музей	г. Кроныштадт, Ленинградская ул., д. 2	Кроншкий	котельная "Цитодельская"	ГВС	0,16	10	1,12	1	8,30	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
07.08.24	тепловая сеть	г. Кроныштадт, ул. Станюковича, д. 6, лит. А, к. 1	Кроншкий	котельная "Цитодельская-Западная"	ГВС	0,28	10	1,40	1	8,82	-	-	60	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Е.А. Ясинская

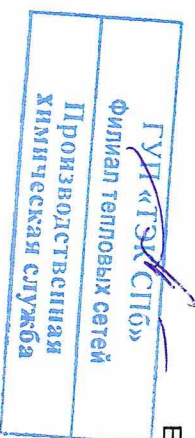

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в августе 2024г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	Температура, оС	хлороформ , мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
01.08.24.	тепловая сеть	Понтонный ул. Южная д.9	колпинский	п. Понтонный ул. Южная д.5	ГВС	0,28	6	0,69	1	7,54	63	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
01.08.24.	тепловая сеть	Понтонный ул. Южная д.31а	колпинский	п. Понтонный ул. Южная д.25	ГВС	0,28	7	0,62	1	7,27	62	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
01.08.24.	тепловая сеть	Металлострой ул. Полевая д.10	колпинский	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,28	13	1,23	1	7,33	61	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
01.08.24.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Богайчука д.18	колпинский	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,28	12	1,16	1	7,30	62	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.


01.08.24.	тепловая сеть	п. Металлострой ул.Пионерск ая д.1	колпинск кий	п. Металлострой ул.Пионерская д.7а	ГВС	0,28	5	1,35	1	6,84	61	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
02.08.24.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,20	13	0,94	1	8,81	63	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
02.08.24.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,18	15	0,88	1	8,84	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
02.08.24.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинс кий	п. Шушары Пулковское шоссе д.42	ГВС	0,27	18	1,10	1	6,67	69	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
05.08.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинс кий	Колпинска я	ГВС	0,13	14	0,72	1	8,51	72	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
05.08.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинс кий	Колпинска я	ГВС	0,15	13	0,88	1	8,56	73	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
05.08.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимов а д.2к.2	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,14	14	0,97	1	8,49	72	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
05.08.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,15	14	1,10	1	8,53	61	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
05.08.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.17	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,16	14	1,16	1	8,46	62	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.

06.08.24.	тепловая сеть	г. Колпино Заволожской проспект 36,к.2	колпинский	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,22	11	<0,58	1	8,51	65	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
06.08.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинский	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,22	11	<0,58	1	8,54	66	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
06.08.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинский	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,24	11	<0,58	1	8,56	68	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
06.08.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Финляндская я узел "А"	колпинский	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,21	11	<0,58	1	8,53	62	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
07.08.24.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинская д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизаветинская д.21	ГВС	0,26	18	0,97	1	8,68	63	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
07.08.24.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельское шоссе д.9	пушкинский	г. Пушкин Красносельское шоссе д.7а	ГВС	0,29	9	1,26	1	8,87	62	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
07.08.24.	тепловая сеть	Ленинградская обл Всеволожский р-н пос. Стекланный база отдыха "Уют" корпус №3	всеволожский	Ленинградская обл Всеволожский р-н пос. Стекланный база отдыха "Уют"	ГВС	0,12	7	0,75	1	8,35	61	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.

08.08.24.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл п.Вырица ул. Московская д.61 к.4	гагчински й	п.Вырица ул.Москов ская д.61	ГВС	0,10	5	<0,58	1	8,58	67	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
08.08.24.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. село Никольское ул. Меньковская я д.13	гагчински й	сельское поселение массив Никольско е д.1	ГВС	0,10	6	<0,58	1	7,31	68	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
13.08.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,27	10	1,01	1	8,91	61	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
13.08.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,27	10	1,07	1	8,90	61	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
13.08.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,27	9	1,04	1	8,87	62	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
13.08.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевская я д.41	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,28	10	0,94	1	8,89	62	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
13.08.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Арпигерийс каз д. 7/20	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,27	10	1,10	1	8,79	62	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
13.08.24.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,28	11	0,97	1	8,84	61	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.

15.08.24.	Тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинск кий	6 я	ГВС	0,24	10	0,82	1	8,96	62	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
15.08.24.	Тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевская д. 3д	пушкинск кий	6 я	ГВС	0,25	10	0,97	1	8,94	61	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
15.08.24.	Тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д. 8	пушкинск кий	6 я	ГВС	0,25	10	0,91	1	8,85	61	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
15.08.24.	Тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д. 93	пушкинск кий	6 я	ГВС	0,25	11	1,01	1	8,92	62	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
15.08.24.	Тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д. 11	пушкинск кий	6 я	ГВС	0,25	11	0,94	1	8,90	61	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.

Начальник ПХС ФТС:

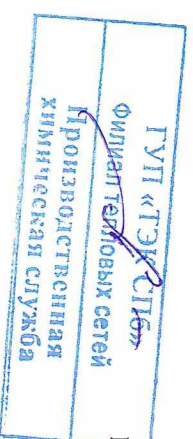

Е.А.Ясинская